


Wirk.-/Blindenergiezähler kombiniert

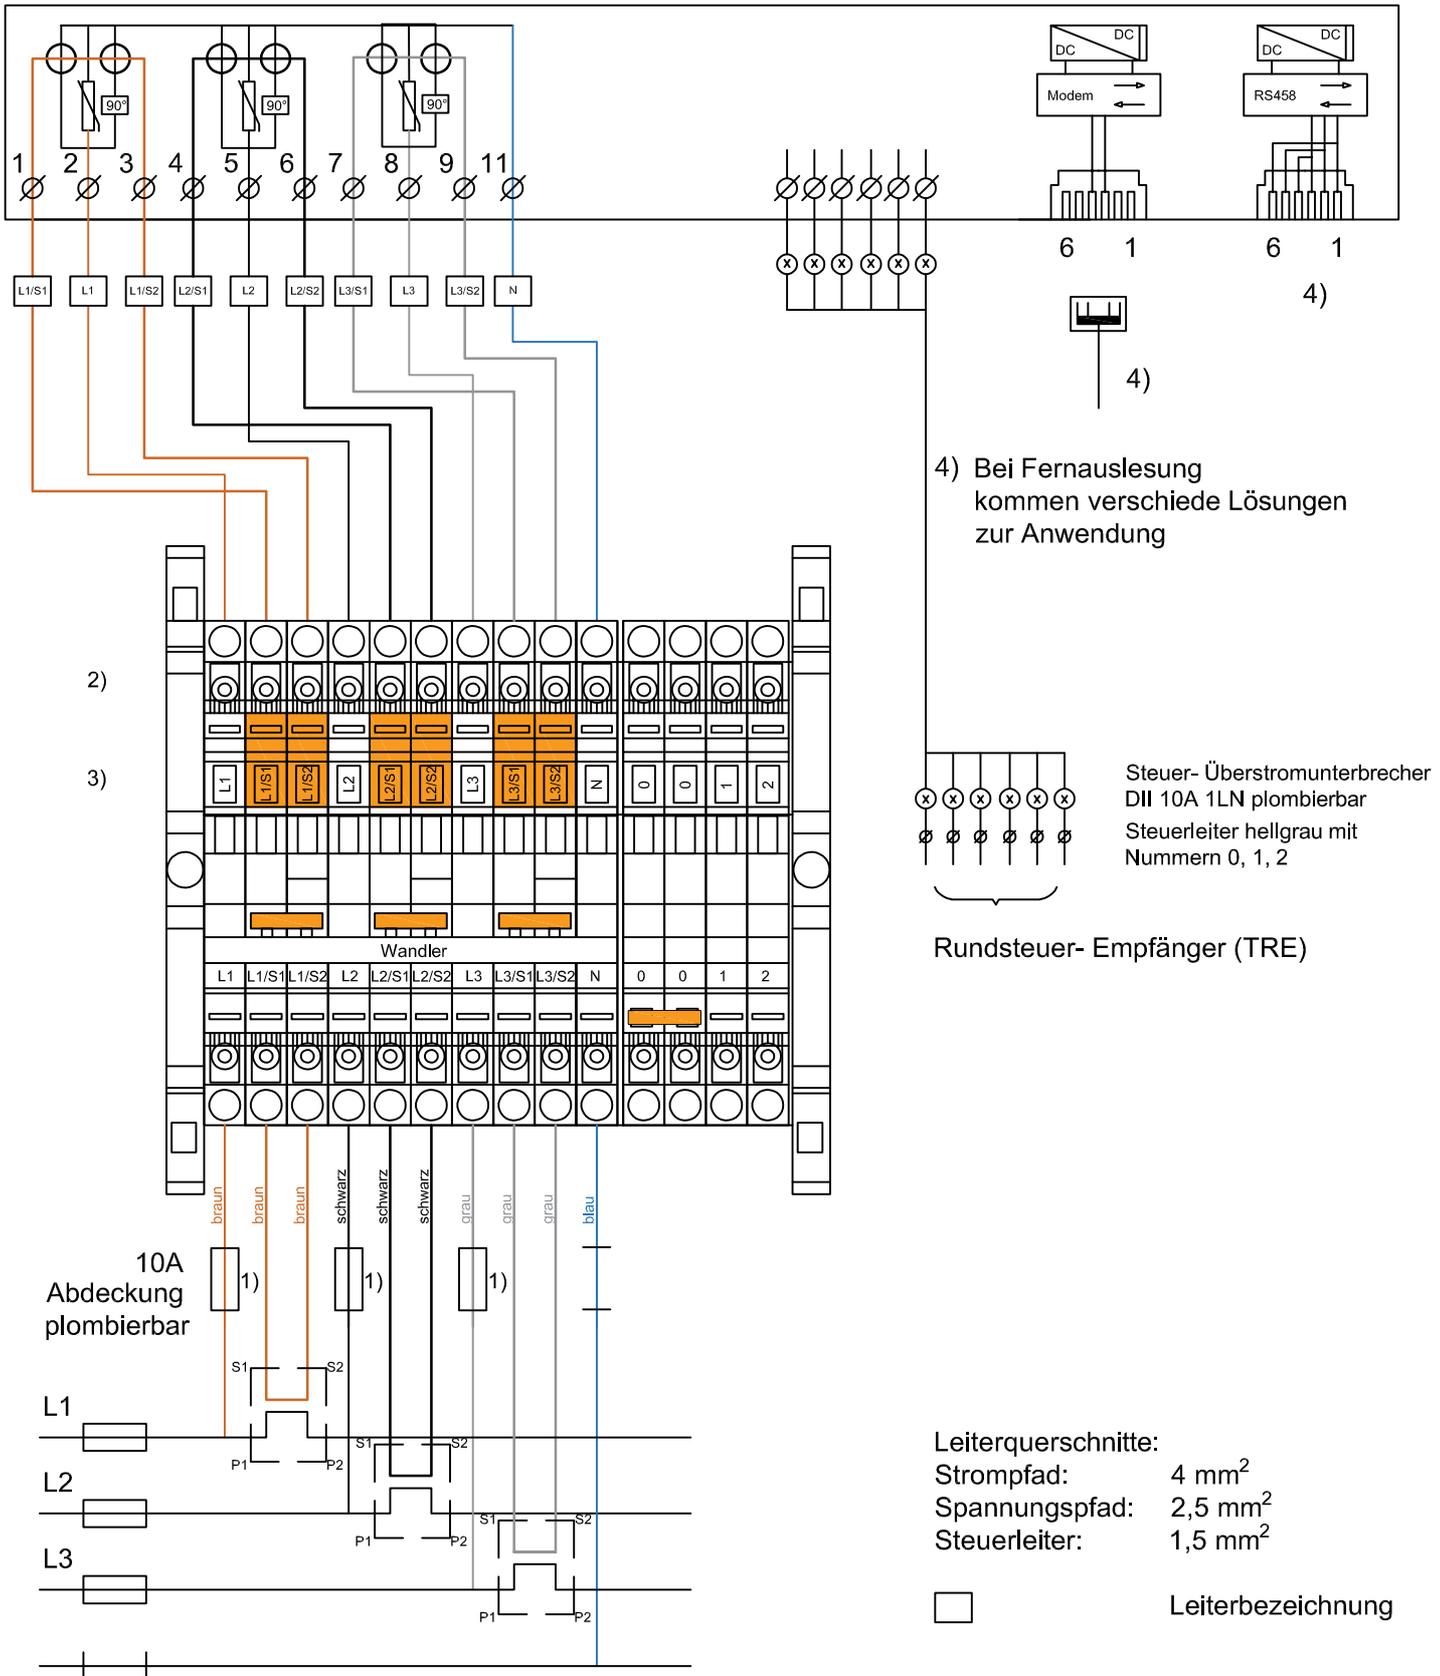

- 1) Spannungs- Überstromunterbrecher (Blockelement DII 10A 3LN plombierbar)
- 2) Prüfklemme (Lieferung VNB)
- 3) Wandlerkurzschluss (Hebel) erst nach Zählermontage öffnen
- 4) Nach Angabe VNB