

Objekt (Adresse)

.....

Ausführende Unternehmung  
Name (Firma)

.....

Zuständige\*r Projektleiter\*in

.....

Datum, Unterschrift

.....

Gut zur Ausführung NetZulag AG


Datum, Unterschrift

.....

NetZulag AG



Kunde

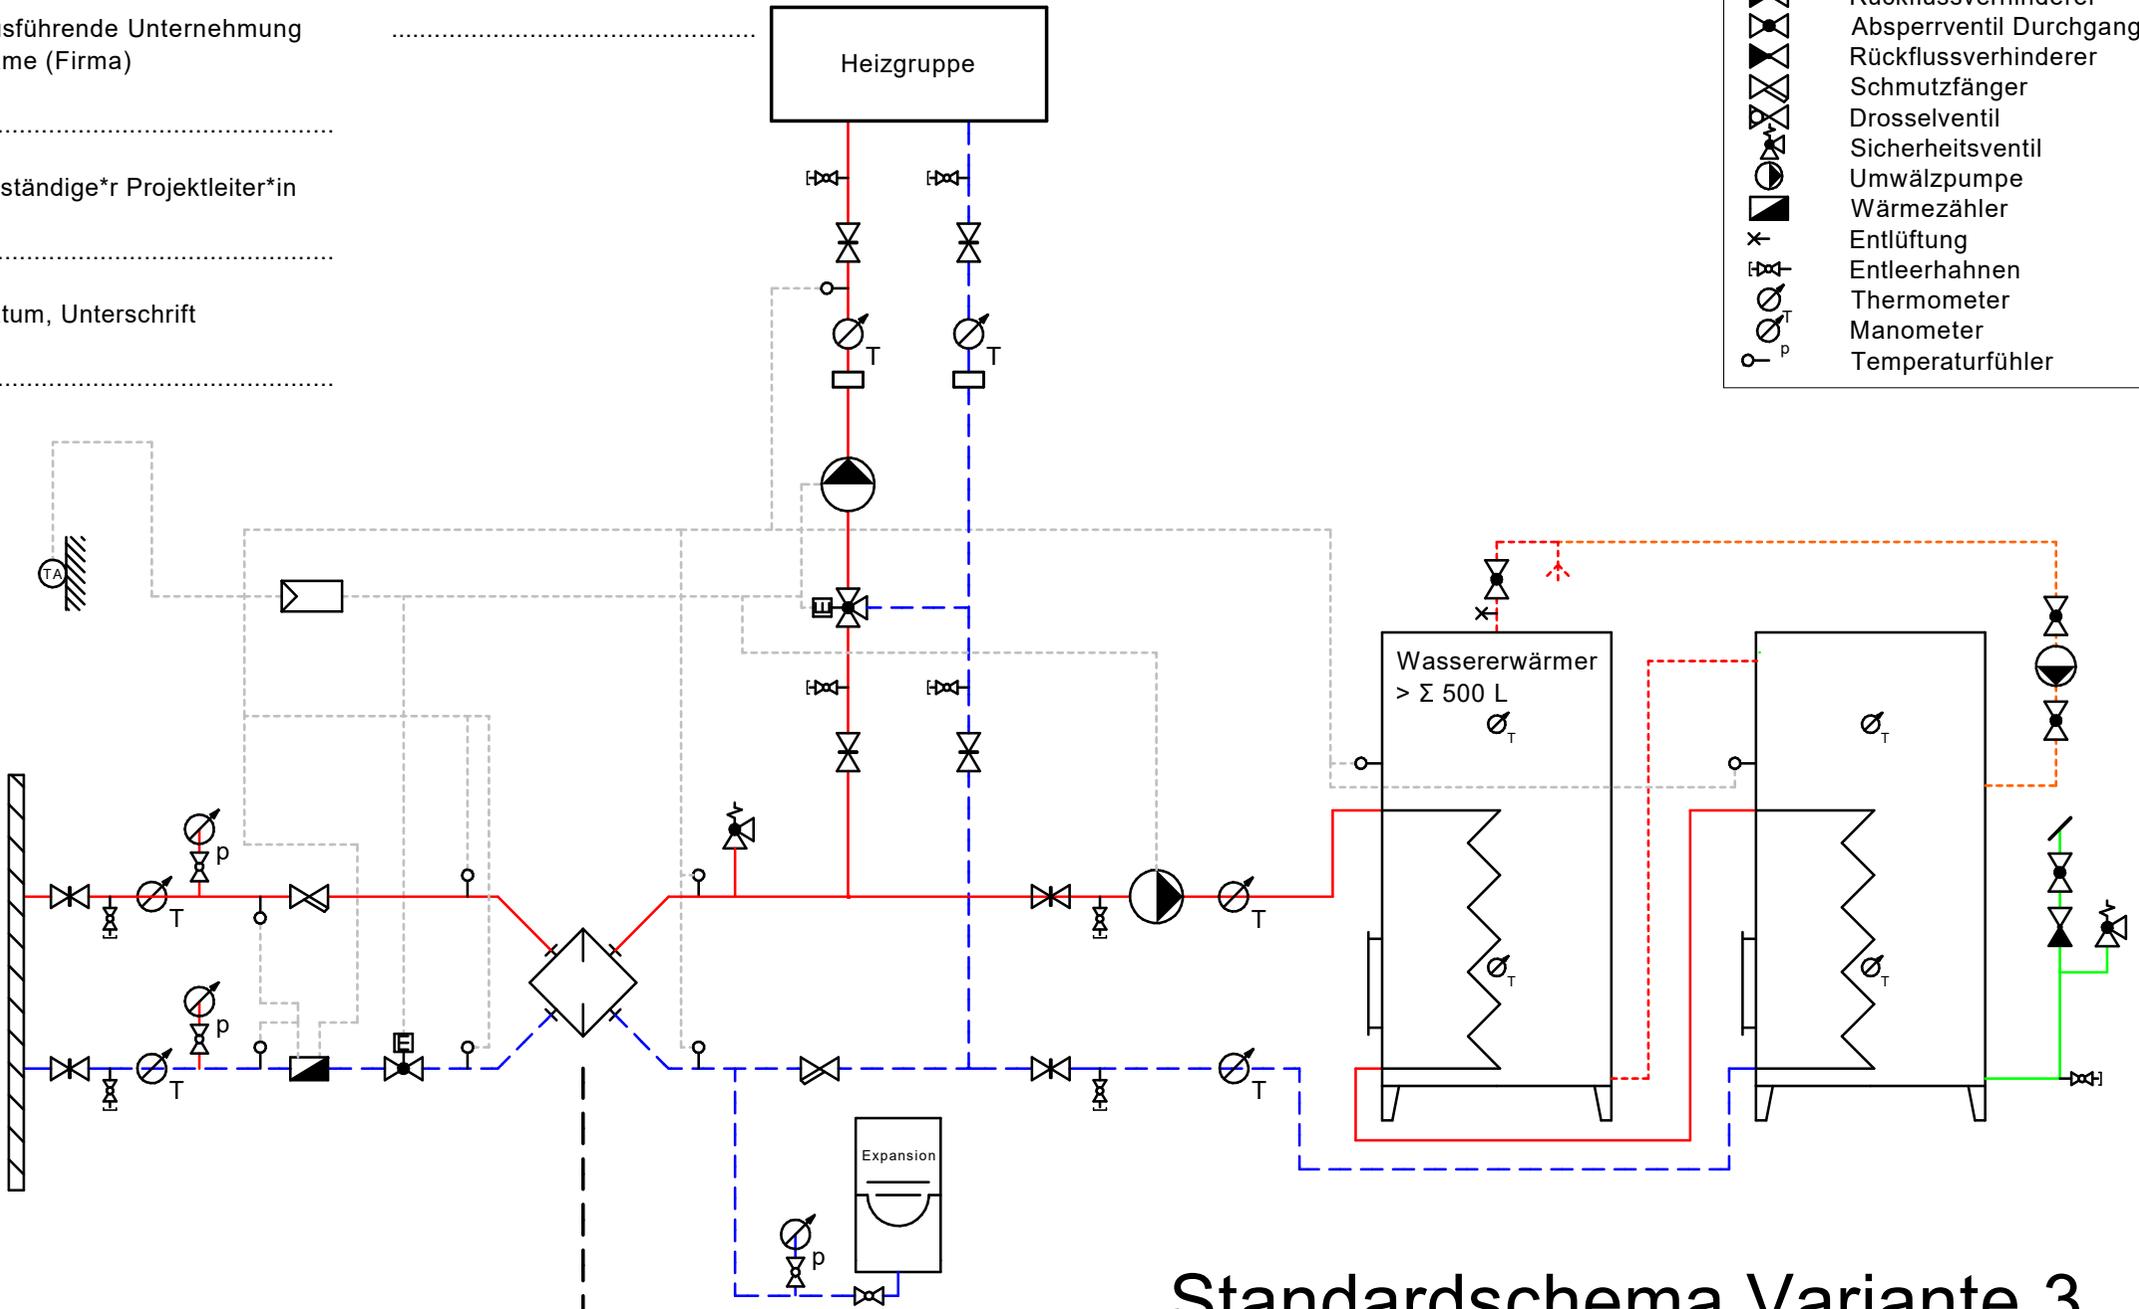

Legende:

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | Schieber                |
|  | Kugelhahnen             |
|  | Rückflussverhinderer    |
|  | Absperrventil Durchgang |
|  | Rückflussverhinderer    |
|  | Schmutzfänger           |
|  | Drosselventil           |
|  | Sicherheitsventil       |
|  | Umwälzpumpe             |
|  | Wärmehähler             |
|  | Entlüftung              |
|  | Entleerhahnen           |
|  | Thermometer             |
|  | Manometer               |
|  | Temperaturfühler        |

# Standardschema Variante 3

(Ergänzende Rücklaufauskühlung erwünscht)